

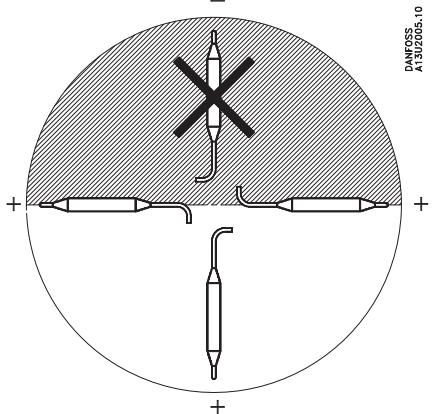
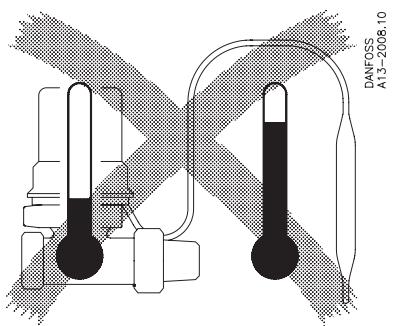
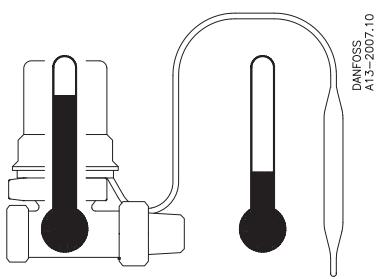
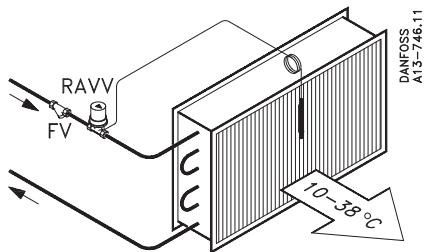
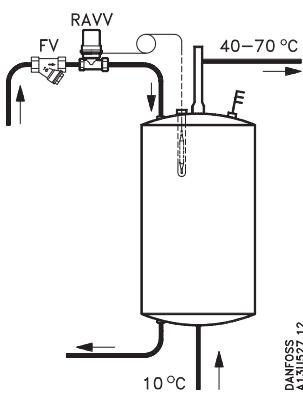
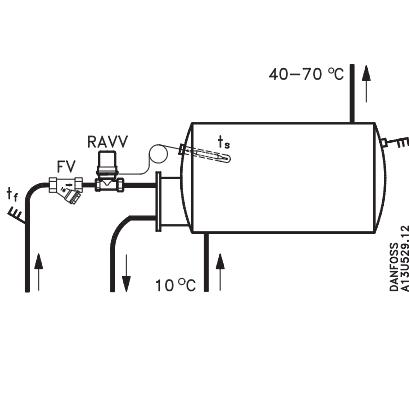

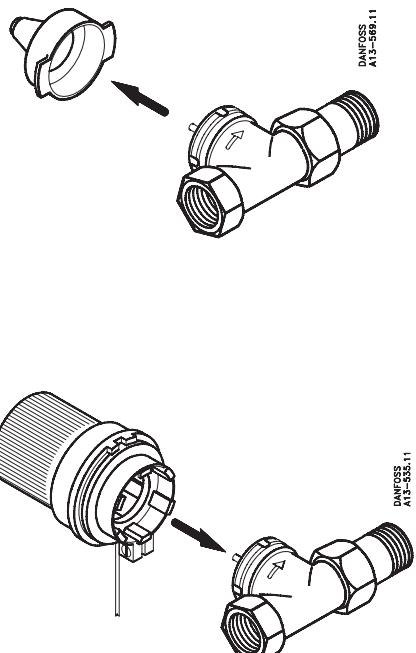

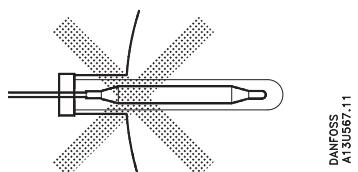



Монтаж

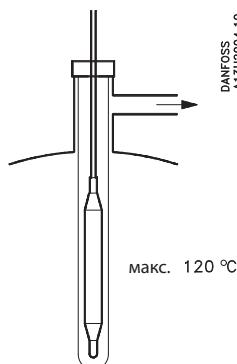


Ved montage i mediet skal føleren altid monteres i dykrør
Датчик должен монтироваться вместе с защитной гильзой
Bei Montage im Medium soll der Fühler immer im Tauchrohr montiert werden
Vid montage i mediet skall givaren alltid monteras i dykrör
Przy zanurzeniu czujnika w czynniku montaż czujnika zawsze musi być wykonany przy użyciu kieszeni.

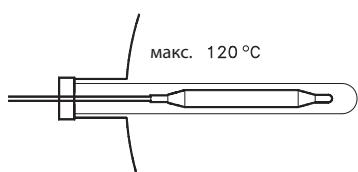

Ограничение

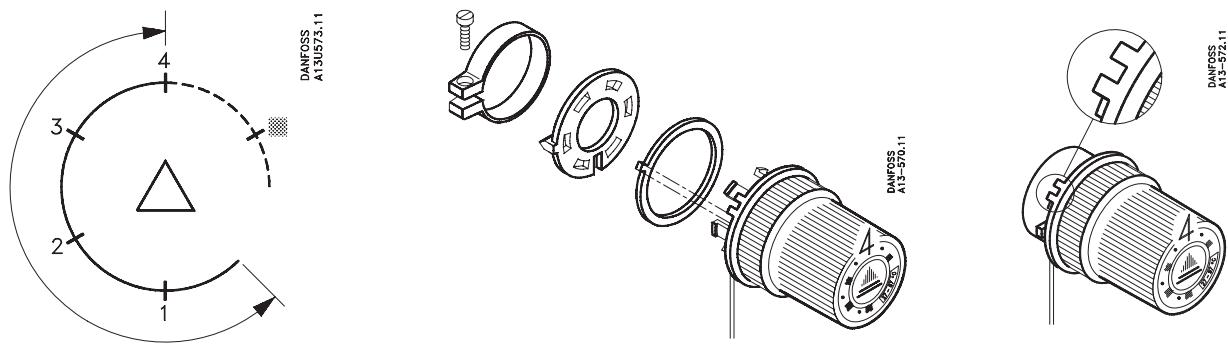

Блокировка

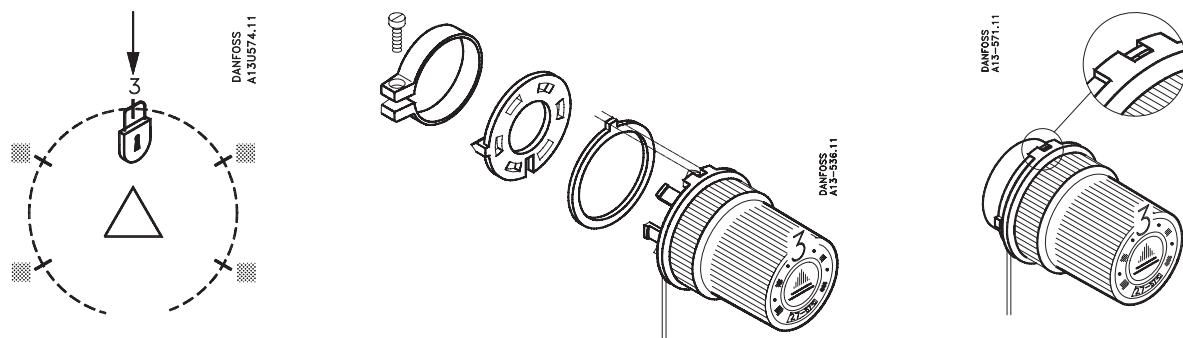

3 – 24 °C: 10 → 38 °C
3 – 42 °C: 27 → 57 °C
3 – 54 °C: 40 → 70 °C

Настройка

1	2	Ex.	4	5	$^{\circ}\text{C}$
t_s					
10	20	24	30	40	(10 → 38)
28	38	42	48	57	(27 → 57)
40	50	54	60	70	(40 → 70)

DANFOSS
A13-871.14

Fremløbstemperaturen (t_f) skal altid være mindst 15 °C højere end den indstillede lukkettemperatur (t_s).

Регулятор всегда должен настраиваться так, чтобы температура регулируемой среды была по крайней мере на 15 °C ниже чем температура регулирующей среды

Die Vorlauftemperatur (t_f) muß jederzeit um mindestens 15 K (15°C) mehr als die eingestellte Schließtemperatur (t_s) betragen.

La température de départ (t_f) doit toujours être supérieure d'au moins 15 °C à la température de fermeture (t_s) réglée.

Tillöppstemperaturen (t_f) skall alltid vara minst 15 °C högre än den inställda stängningstemperaturen (t_s).

Nastawa na regulatorze temperatury musi być ustaliona tak, aby temperatura w zasobniku (t_s) była co najmniej o 15 °C niższa od temperatury czynnika przepływającego przez zawór (t_f).

$$t_s \geq +15$$

Пример: $t_s = 3 \approx 24^{\circ}\text{C}; t_f \geq 24 + 15 \geq 39^{\circ}\text{C} (10 \rightarrow 38^{\circ}\text{C})$

$$t_s = 3 \approx 42^{\circ}\text{C}; t_f \geq 42 + 15 \geq 57^{\circ}\text{C} (27 \rightarrow 57^{\circ}\text{C})$$

$$t_s = 3 \approx 54^{\circ}\text{C}; t_f \geq 54 + 15 \geq 69^{\circ}\text{C} (40 \rightarrow 70^{\circ}\text{C})$$